

Utilisateur M. Carlos Meira
Référence: Variante _ Bâtiment 862

Date 18/03/2026

SÉLECTION

Série MidiPACK-I ECO
TCAITI 131-155
Modèle TCAITI 155
Webcode MDI12



Les images sont données à titre purement indicatif et peuvent ne pas représenter exactement les modèles et les configurations du présent document.
This unit is certified in the LCPHP Programme of Eurovent Certita Certification, with its allowed component options as per the TCR document in force at all the conditions with a fouling factor of 0 m2K/kW (except ISEER) and with no antifreeze solution (except MT and LT Process Chiller applications when certified).
Les performances standard certifiées et la version certifiée de l'outil logiciel peuvent être vérifiées sur www.eurovent-certification.com

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

Groupe de production d'eau glacée à condensation par air, avec ventilateurs hélicoïdaux. Série à compresseurs hermétiques Scroll Inverter et réfrigérant R32.

T - Version à haute température/rendement

ALIMENTATION ELECTRIQUE: 400V/3PH+N/50HZ
TYPE DE BATTERIES: BRA-BATTERIE CUIVRE ALLUMINIUM
CONTROLES: LKD-DETECTEUR DE FUITE GAZ
PROTECTION BATTERIE: RPB-GRILLE PROTECTION BATTERIE
ECHANGEURS: PA-ECHANGEUR A PLAQUES
INSONORISATION: SIL-SILENCIEUX
TYPE EMBALLAGE: EMBALLAGE DE PROTECTION
CONTROLE CONDENSATION: FI – CONTROL CONDENSATION

E968573500: KFA - FILTRE A EAU 2"

E968573737: KSA - PLOTS ANTIVIBRATILS EN CAOUTCHOUC

- o Structure portante et panneau réalisés en tôle galvanisée et peinte (RAL 9018) ; base en tôle d'acier galvanisé.
- o Un compresseur hermétique rotatif type Scroll avec actionnement par Inverter pour le contrôle de la capacité variable avec réduction du courant de démarrage en phase de mise en marche et de mise en phase de l'usage automatique vers le réseau. Ils sont équipés de protection thermique et résistance du carter activée automatiquement à l'arrêt de l'unité (à condition que celle-ci reste sous tension).
- o Echangeur côté eau à plaques soudobrasées en acier inox, équipé de résistance antigel, adéquatement isolé.
- o Echangeur côté air comprenant une batterie en tuyaux en cuivre et des ailettes en aluminium. Équipé de grilles de protection.
- o Electro-ventilateurs hélicoïdaux à rotor externe, équipés d'une protection thermique interne et d'une grille de protection.
- o Dispositif électronique proportionnel pour le réglage en pression et en continu de la vitesse de rotation des ventilateurs.
- o Raccords hydrauliques filetés mâles.
- o Pressostat différentiel eau échangeur à protection de l'unité d'éventuelles interruptions du débit d'eau.
- o Sonde température air neuf
- o Circuit frigorifique en tube de cuivre recuit (EN 12735-1-2) avec:
- Filtre de séchage
- Raccords de charge
- pressostat de sécurité sur le côté de haute pression
- transducteur de pression aussi bien sur le côté de haute que sur le côté de basse pression
- détendeur électronique
- soupape de sécurité sur le côté de haute pression
- o Unité avec degré de protection IP21.
- o Contrôle avec fonction AdaptiveFunction Plus.
- o L'unité est équipée d'une charge de fluide frigorigène R32.

TABLEAU ÉLECTRIQUE

- o Tableau électrique accessible en ouvrant le panneau frontal, conforme aux normes IEC en vigueur, équipé d'une ouverture et d'une fermeture à l'aide d'un outil spécifique et d'un ventilateur de refroidissement commandé par un thermostat.
- o Équipé de:
- câblages électriques prévus pour la tension d'alimentation 400-3ph+N-50Hz;
- câbles électriques numérotés;

Série: MidiPACK-I ECO - Modèle: TCAITI 155

Les performances standard certifiées et la version certifiée de l'outil logiciel peuvent être vérifiées sur www.eurovent-certification.com

Date: 18/03/2026
Software Release: CH20251204

- alimentation circuit auxiliaire 230V-1ph+N-50Hz dérivée de l'alimentation générale;
- interrupteur de sectionnement situé sur l'alimentation, équipé d'un dispositif de verrouillage de sécurité de la porte;
- fusibles de protection du compresseur inverser;
- fusible de protection pour le circuit auxiliaire;
- commandes et contrôles à distance de l'appareil: on/off à distance (SCR), été/hiver à distance (SEI), commande du générateur auxiliaire CGA (chaudière), commande du générateur complémentaire KRIT, évacuation forcée de l'unité (FDL), indicateur lumineux de blocage (LBG) et indicateurs lumineux de fonctionnement du compresseur (LFC).
- o Carte électronique programmable à microprocesseur, gérée à partir du clavier inséré dans la machine ou en utilisant le clavier à distance (KTR) qui peut arriver à 50 mètres; pour des distances au-delà des 50m jusqu'à 200m, utiliser le kit KR200.
- o La carte électronique pilote les fonctions suivantes:
 - réglage et gestion des températures de l'eau en sortie de la machine; de l'inversion de cycle; des temporisations de sécurité; de la pompe de circulation; du compteur horaire indiquant le temps de fonctionnement du compresseur et de la pompe; de la protection électronique antigèle à déclenchement automatique lorsque la machine est éteinte; des fonctions réglant les modalités d'action des différents organes de la machine;
 - protection intégrale de l'unité, arrêt éventuel de celle-ci et affichage de chacune des alarmes déclenchées;
 - protection totale du compresseur et de l'inverseur à travers un monitoring constant du courant absorbé par le compresseur et des pressions opérationnelles. En automatique, le compresseur peut moduler indépendamment de la demande s'il sort de son champ correct de travail;
 - gestion multilingue (italien, anglais, français, allemand, espagnol) des affichages sur l'écran;
 - gestion du détendeur électronique (EEV);
 - gestion de la température d'évacuation compresseur et des pressions d'aspiration et de refoulement;
 - affichage des points de consigne programmés à travers l'écran; des températures eau entrée/sortie; du fonctionnement réfrigérateur ou pompe à chaleur par le biais de led;
 - autodiagnostic avec contrôle constant de l'état de fonctionnement de la machine.
 - interface utilisateur à menu;
 - code et description de l'alarme;
 - gestion de l'historique des alarmes.
- o Les données mémorisées pour chaque alarme sont:
 - date et heure d'intervention;
 - les valeurs de température d'entrée/sortie de l'eau au moment où l'alarme s'est déclenchée;
 - temps de réaction de l'alarme par rapport au dispositif auquel elle est reliée;
 - état du compresseur au moment où l'alarme s'est déclenchée.
- o Fonctions avancées:
 - préparation pour connexion série (accessoire KRS485, KBE, KBM, KUSB);
 - possibilité d'avoir une entrée numérique pour la gestion du double point de consigne à distance (DSP);
 - possibilité d'avoir une entrée numérique pour la gestion de la récupération totale (contact CRC100), du désurchauffeur (contact CDS) ou pour la production d'eau chaude sanitaire à travers une vanne à 3 voies de dérivation (VACS). Dans ce cas, il est possible d'utiliser une sonde de température à la place de l'entrée numérique (voir la section spécifique pour en savoir plus);
 - possibilité d'avoir une entrée analogique pour le point de consigne coulissant par signal 4-20mA à distance (CS);
 - management of time bands and operation parameters with the possibility of daily/weekly functioning programs;
 - bilan et contrôle des opérations d'entretien programmé;
 - test de fonctionnement de la machine assisté par ordinateur;
 - autodiagnostic avec contrôle constant de l'état de fonctionnement de la machine;
 - logique de gestion MASTER/SLAVE intégrée dans chaque unité (SIR - Séquenceur Intégré) - Voir la section spécifique pour en savoir plus.
- o Réglage du point de consigne par AdaptiveFunction Plus avec deux options:
 - à point de consigne fixe (option Precision);
 - à point de consigne coulissant (option Economy).
- o Pilote de contrôle du compresseur branché en série à la carte électronique programmable.

DONNÉES TECHNIQUES - TCAITI 155


Conditions de fonctionnement

Rafrachissement		
Température d'air	[°C]	35
Humidité air	[%]	50
Température entrée échangeur dispositif	[°C]	12
Température sortie échangeur dispositif	[°C]	7
Altitude	[m]	0
Fluide de l'échangeur dispositif	Glycol éthylène 30%	
Facteur d'encrassement	[m²°C/kW]	0

Performances de l'unité (1)

Aux conditions du projet:			Rafrachissement
Puissance échangeur dispositif (gross)	[kW]	53,7	
Puissance absorbée (gross)	[kW]	18,0	
EER (gross)		2,99	
Part load	[%]	100	
Puissance échangeur dispositif (UNI EN 14511)	[kW]	53,5	
EER (UNI EN 14511)		2,93	


Limites de fonctionnement

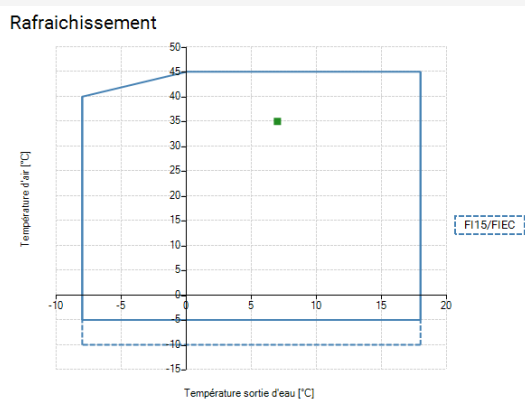

Echangeur dispositif

Rafrachissement		
Débit d'eau	[m³/h]	10
Pertes de charge	[kPa]	48

Pertes de charge

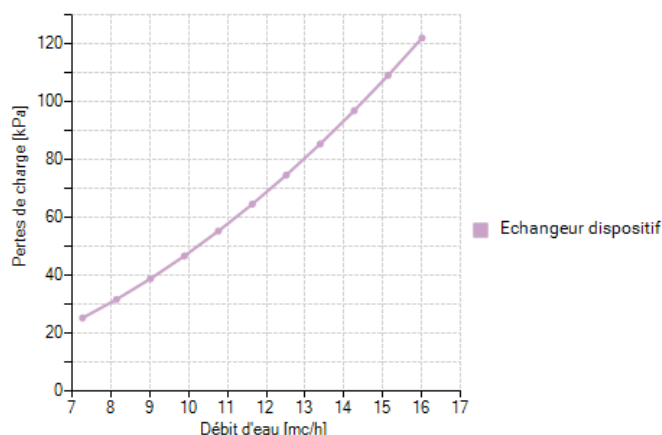

Ventilateurs

Typologie		Hélicoïde
Nb. Ventilateurs		2
Puissance unitaire absorbée	[kW]	0,43
Débit d'air	[m³/h]	19500

Caractéristiques générales de l'unité


Réfrigérant (5)		R32 (A2L)
Charge réfrigérant (6)	[kg]	9,1
Global Warming Potential (GWP)		675
Equivalent CO ₂	[ton]	6,14
Compresseurs		Inverter
Charge huile polyester	[kg]	2.5
Nb. Compresseurs		1
Nb. Circuits indépendants		1
Etages de puissance totales		40-100%

Niveau sonore

Unité sans options

Puissance sonore (2)	[dBA]	82
Pression sonore (10m)	[dBA]	50
Pression sonore (5m)	[dBA]	55,5
Pression sonore (1m)	[dBA]	65

[Hz]	[dB]
63	96
125	89
250	87
500	77
1000	75
2000	72
4000	66
8000	56

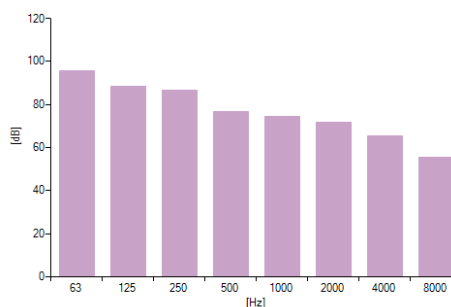

Unité avec options

Puissance sonore (2)	[dBA]	81
Pression sonore (10m)	[dBA]	49
Pression sonore (5m)	[dBA]	54,5
Pression sonore (1m)	[dBA]	64

avec les options suivantes

SIL-SILENCIEUX

Données électriques

Rafraichissement		
Puissance électrique totale (3)	[kW]	18,0
Alimentation électrique	[V-ph-Hz]	400-3+N-50
Courant nominal (4)	[A]	28,1
Courant maximal	[A]	35,3

Dimensions et poids

Largeur	[mm]	2320
Hauteur	[mm]	1590
Profondeur	[mm]	1000
Poids à vide (6)	[kg]	490
Raccords entrée/sortie échangeur dispositif	Ø	2"

Charges partielles

Rafraichissement

Température sortie d'eau	°C	7									
Température d'air	°C	35									
Charge	%	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
Puissance échangeur dispositif (GROSS VALUE)	kW	53,7	48,5	43,2	37,7	32,4	27	21,6	16,2	10,7	5,4
EER (GROSS VALUE)		2,99	3,19	3,36	3,43	3,52	3,1	3,13	3,05	2,57	2,14
Puissance échangeur dispositif (UNI EN 14511)	kW	53,5	48,2	42,9	37,5	32,1	26,7	21,3	15,9	10,7	5,3
EER (UNI EN 14511)		2,93	3,09	3,24	3,28	3,34	2,92	2,9	2,76	2,26	1,64

Débit déterminé à pleine charge

SEER (EN 14825)

Application type	LOW										
Application temperature [°C]	7										
Tdesign [°C]	35										
Water flow	FIXED										
Pdesign = Prated [kW]	55,2										
SEER	4,7										
Seasonal efficiency (Reg.2016/2281 UE) [%]	185										

RHOSS reserves the right to make the changes it deems necessary to improve / update the data at any time and without prior notice.

Note

- | | |
|-----|---|
| (1) | Données de prestations se référant à la fréquence nominale du travail du compresseur. |
| (2) | Norme de référence UNI EN-ISO 9614 |
| (3) | Puissance totale absorbée dans les conditions sélectionnées (compresseurs, ventilateurs si présents et pompes si sélectionnées) |
| (4) | Aux conditions nominales: Ta: 35°C Tw:12/7°C |
| (5) | Transport réglementé ADR UN 3358 |
| (6) | La valeur déclarée est indicative et peut varier en relation avec les accessoires sélectionnés |